



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 瓷砖胶预拌砂浆
委托单位: 深圳市德玛卫士建筑材料有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

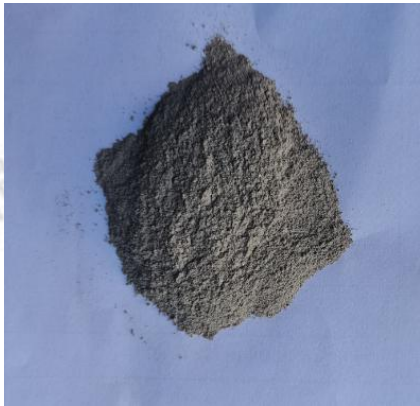
地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	深圳市德玛卫士建筑材料有限公司		
	委托单位地址	深圳市南山区南山街道前海路诺德国际1栋3306室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	瓷砖胶预拌砂浆	商标	砖帮手
	样品数量	1	颜色	/
	规格型号	/	款号/货号	/
检验类别	委托检测	标注等级	/	
到样日期	2024年07月02日	样品状态	/	
检测依据	GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年07月09日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
保水率		%	≥ 88	90	合格
收缩率		%	≤ 0.20	0.7	合格
抗渗压力		MPa	≥ 0.6	0.7	合格
拉伸粘结强度	原强度	MPa	≥ 0.5	0.8	合格
	浸水后	MPa	≥ 0.5	0.6	合格
	热老化后	MPa	≥ 0.5	0.6	合格
	凉置时间 $\geq 20\text{min}$	MPa	≥ 0.5	0.7	合格
总挥发性有机物 (TVOC)		g/L	≤ 650	< 1	合格
游离甲醛		g/kg	≤ 0.50	< 0.01	合格
苯		g/kg	≤ 5.0	< 1	合格
甲苯十二甲苯		g/kg	≤ 150	< 20	合格
二氯甲烷		g/kg	≤ 50	< 10	合格
1,2 二氯乙烷		g/kg	总量 ≤ 5.0	未检出	合格
1,1,2 三氯乙烷		g/kg		未检出	合格
三氯乙烯		g/kg		未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0709-252

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com