



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：天然安石粉
委托单位：深圳市德玛卫士建筑材料有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

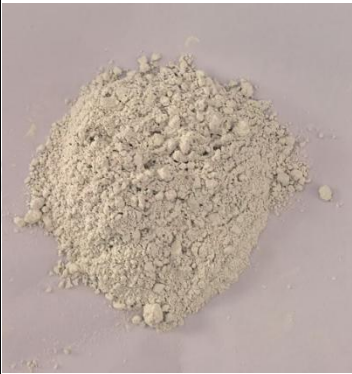
地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	深圳市德玛卫士建筑材料有限公司		
	委托单位地址	深圳市南山区南山街道前海路诺德国际1栋3306室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	天然安石粉	商标	/
	样品数量	1	颜色	/
	规格型号	N型	款号/货号	/
检验类别	委托检测		标注等级	/
到样日期	2025年07月03日		样品状态	/
检测依据	JC/T 298-2010《建筑室内用腻子》，GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》			
检验结论	合格			
样品图片	  签发日期: 2025年07月10日			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
容器中状态		/	无结块, 均匀	符合	合格
低温贮存稳定性		/	三次循环无变形	符合	合格
施工性		/	刮涂无障碍	符合	合格
干燥时间(表干)		h	≤ 2	0.4	合格
打磨性		/	手工可打磨	符合	合格
初期干燥抗裂性(3h)		/	无裂纹	符合	合格
耐水性		/	48h 无起泡, 开裂及明显掉粉	符合	合格
粘结强度	标准状态	MPa	≥ 0.5	0.8	合格
	浸水后	MPa	≥ 0.30	0.33	合格
游离甲醛		mg/kg	≤ 100	未检出	合格
苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和		g/kg	≤ 300	未检出	合格
挥发性有机化合物(VOC)		g/kg	≤ 15	未检出	合格
燃烧热值		MJ/kg	匀质制品热值 ≤ 2.0	-0.29	合格
不燃烧性	$^{\circ}\text{C}$		炉内温升 ≤ 30	2	合格
	%		质量损失率 ≤ 50	1.1	合格
	s		持续燃烧时间 $t_f=0$	0	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0710-352

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com